



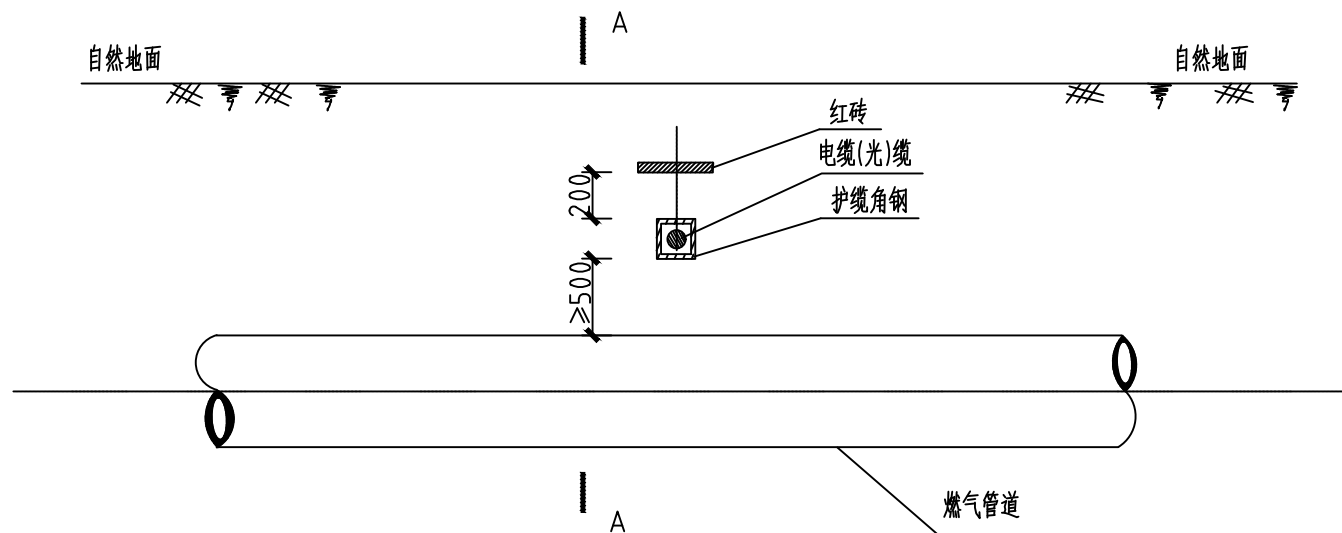

管道穿越电(光)缆断面图

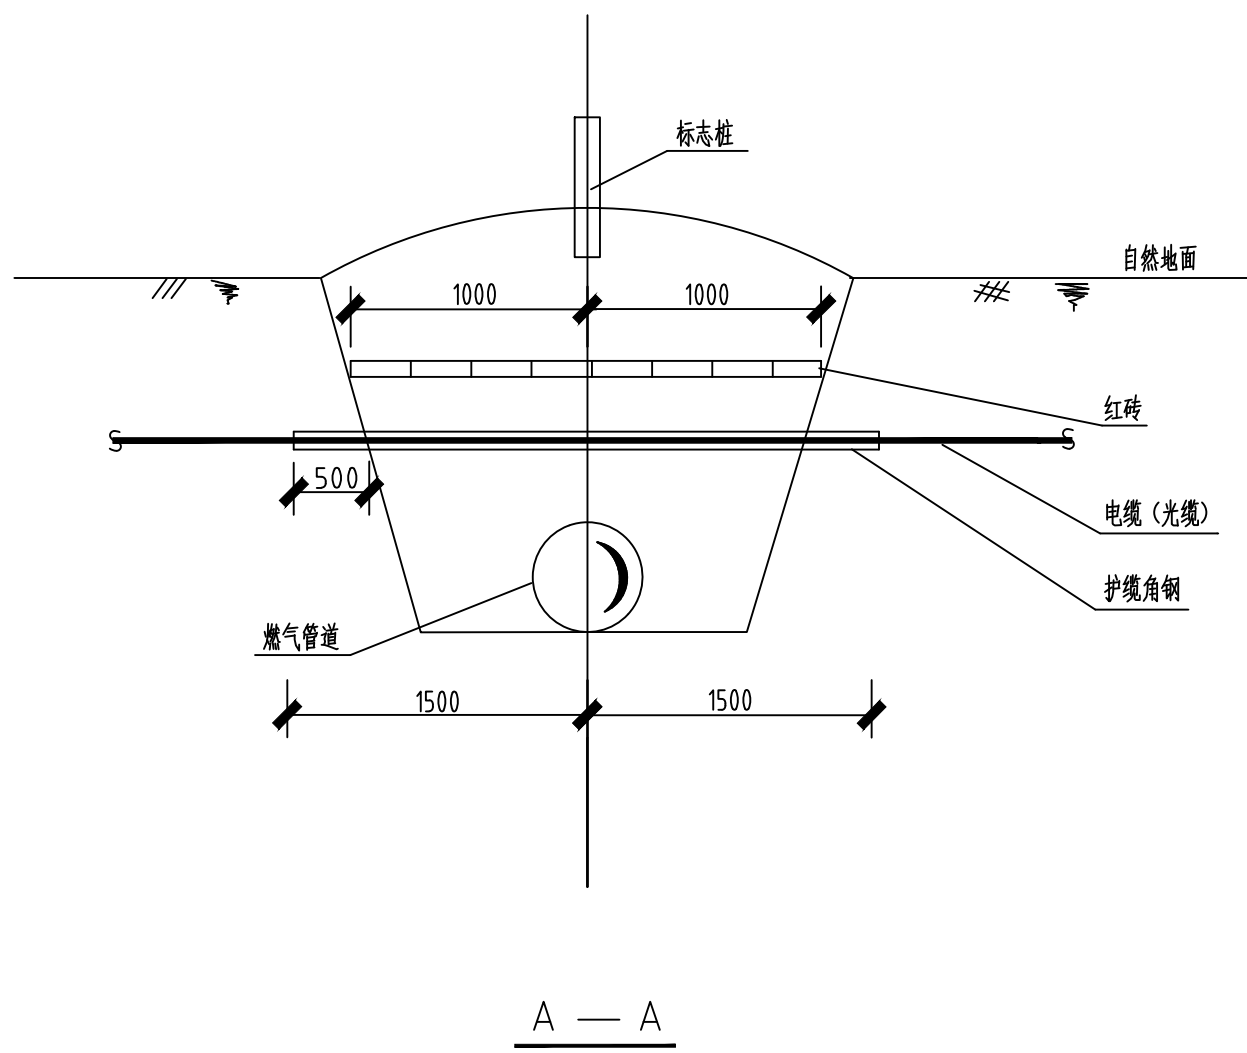

说明

- 1、图中尺寸均以mm计。
- 2、管沟回填应分层夯实。
- 3、护缆角钢用8#镀锌铁丝捆绑成正方形。
- 4、角钢规格为 $\angle 75 \times 5$ 等边角钢，内外用沥青防腐。
- 5、当穿越角度较大h，对悬空段较长的电(光)缆应设置临时支吊措施。
- 6、穿越前应通知电(光)缆主管部门，并以人工开挖，防止损伤电(光)缆。



四川原力工程设计有限公司

YLDESIGN

设计证书编号:A251014048

制 图	王 凯	铜仁市中心城区燃气管道工程碧江区九龙大道中压燃气管道			
设 计	徐艳秋	穿越地下电(光)缆结构图			
校 对	刘永涛				
审 核	刘永涛				
审 定	王 凯				
		阶 段	施工图	项目号	YL-DD2022312
		比 例	/	文件号	2022312-01-17
		日 期	2022.05	CADD号	0版